



# *INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU*

*Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11*

## *ZAPISNIK*

### *O STRUČNOM NALAZU*

Sopstvenik oruđa: DOO "IVA", Tolstojeva 14, Novi Sad

Datum pregleda i ispitivanja: 07.02.2005.

Vrsta pregleda: pregled i ipitivanje

Oruđe u toku pregleda i ispitivanja:pre početka upotrebe

### **KORIŠĆENI PROPISI :**

Pregled i ispitivanje vrši se na osnovu važećih zakona, propisa i standarda:

1. Zakon o zaštiti na radu, ("Sl.glasnik Republike Srbije" br.42/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98),
2. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ br.53/88 ).
2. Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine, opasnih materija, oruđa za rad, instalacija i sredstava i opreme lične zaštite, ("Sl glasnik SR Srbije 7/99 )
4. Pravilnika o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije, pregleda i ispitivanja oruđa za rad, opasnih materija, instalacije i radne sredine, sredstava i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ("Sl. glasnik RS", br.7/99),

### **1. DESTILATOR ZA VODU**

#### **OSNOVNI PODACI:**

Proizvođač	D.O.O. " IVA " Novi Sad
Fabrički broj:	200501
Vrsta,tip:	ID 20
Datum pregleda :	07.02.2005
Godina izrade:	2005
Lokacija:	Proizvodni pogon D.O.O." IVA" N. Sad

#### **TEHNIČKI PODACI:**

Kapacitet:	20 lit/h
Instalisana snaga:	13,2 kW
Napajanje:	220/380 V /50 Hz

DOO "IVA", NOVI SAD

( Naziv proizvođača oruđa )

01-130/1

( Broj uverenja )

\*INSTITUT ZA BEBEDNOST  
I SIGURNOST NA RADU DOO  
Broj..... 01-130/1 .....  
Datum..... 07.02.2005.....  
NOVI SAD

07.02.2005.

( Datum izdavanja uverenja )

## UVERENJE O PRIMENJENIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU

Naziv oruđa za rad: DESTILATOR

Namena oruđa za rad: PRAVLJENJE DESTILOVANE VODE

Tip: ID20

Fabrički broj: 200501

Godina proizvodnje: 2005.

Tehnički podaci: Instalisana snaga: 13,2 kW; Kapacitet=20 l/h; Napajanje: 220/380 V, 50Hz

Spisak priložene dokumentacije:

- Uputstvo za upotrebu i održavanje
- Zapisnik o stručnom nalazu " Instituta za bebednost i sigurnost na radu ", Novi Sad pod brojem:01-130/2 od 07.12.2005.

**NAPOMENA:** Korišćenje linije dozvoljeno je samo predhodno obučanim korisnicima.  
Pre priključenja uređaja obavezna je kontrola ispravnosti električne instalacije od ovlašćene ustanove

( upozorenje: u kojim uslovima oruđe ne može da se koristi )



Ovlašćeno lice





## INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU

Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11 - Telefoni: 021-525-155; 021-420-133

Fax 021 4722400 e-mail: ibs-ns@EUnet.yu

Žiro račun kod a.d. »Panonske banke« br. 345-317-15

**DOO "IVA"**

**Tolstojeva br.14  
Novi Sad**

INSTITUT ZA BEZBEDNOST  
I SIGURNOST NA RADU  
Broj..... 01-130/2  
Datum..... 07.02.2005.  
NOVI SAD

**PREDMET:** Pregled destilatora za vodu ID20 u cilju izdavanja zapisnika o stručnom nalazu

Na osnovu vašeg zahteva od i, čl.71 stav 3.Zakona o državnoj upravi (" Službeni glasnik RS", broj 20/92, 48/93, 53/93, 67/93 i 48 /94),član27 Zakona o zaštiti na radu radu ( " Sl. glasnik RS" br. 42/91, 53/93, 42/98) i člana 4 i 17 Pravilnika o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije, pregleda i ispitivanja oruđa za rad, opasnih materija, instalacije i radne sredine, sredstva i opreme lične zaštite i osposobljavanje radnika za bezbedan rad ("Sl. glasnik RS" br. 13/2000), a po zahtevu Instituta za bezbednost i sigurnost na radu - Novi Sad,ulica Miše Dimitrijevića broj 74, Novi Sad, po ovlaštenju ministra za rad i zapošljavanje broj: 164 - 02 - 199 / 2003 - 04 – 3;4 od 23.04.2003. izvršili smo pregled uređaja za destilaciju vode, dana: 07.02.2005. god. pa Vam dostavljamo sledeći :

**STRUČNI NALAZ**

## TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:

Na uvid je dostavljena sledeća dokumentacija:

-Uputstvo za upotrebu i održavanje

## REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA:

A) Mašinski deo

Pregledom nisu utvrđeni nedostaci.

B) Elektro deo:

Napon: 220/380 V; 50 Hz

Ukupno instalisana snaga: 13,2 kW

Zaštita od udara električne struje je izvedena zatvaranjem u kućišta delova pod naponom, zaptivnošću kablova i primenom izolacionih materijala, ODGOVARA

Zaštita od indirektnog dodira je izvedena preko posebnog provodnika u napojnom kablui primenjivo je za sve sisteme razvoda.

Merenjem je utvrđeno da je izmerena vrednost otpora uzemljivača iznosila  $R_u = 0,51 \Omega$ .

Pregledom nisu utvrđeni nedostaci.

## ZAKLJUČNO MIŠLJENJE:

Na osnovu izvršenog pregleda može se konstatovati da su na DESTILATORU ZA VODU primenjene propisane mere i normativi zaštite na radu.

## KORIŠĆENI INSTRUMENTI:

1. Instrument za univerzalno ispitivanje: "GOSSEN - METRAWATT" GERMANY

Tip: PROFITEST 0100 S II, broj instrumenta : NA 0025

Pregled izvršio i materijal obradio:

Šmanja Cvijo, dipl. ing. maš.

Zvijer Milorad, dipl. ing. el.


Rudović Zoran, dipl. ing.

Tehnički direktor:

Šmanja Cvijo, dipl. ing. maš.



# DESTILATOR ZA VODU ID20

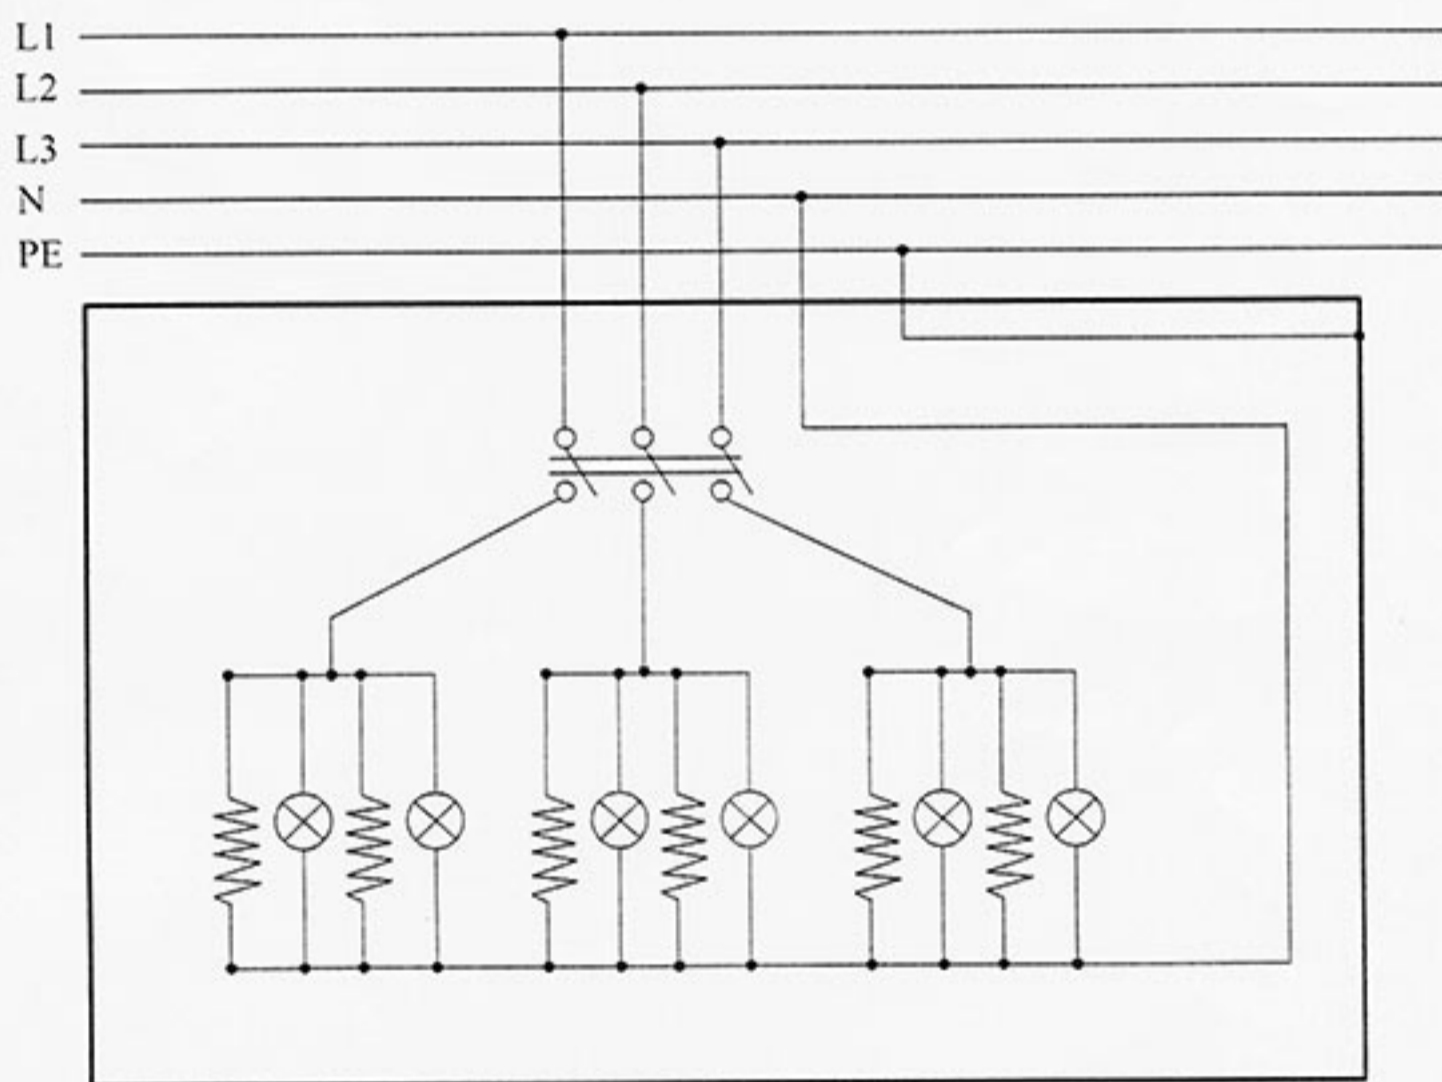

Električna šema



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО РАДА,  
ЗАПОШЉАВАЊА И  
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ  
Број :164-02-1660/2003-04-4  
02.12.2004.године  
Београд

На основу члана 71. став 3. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", број 20/92, 48/93, 53/93, 67/93 и 48/94), члана 24.став1. Закона о заштити на раду ("Службени гласник РС", број 42/91, 53/93, 42/98) и чл. 5. и чл. 17. Правилника о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад ("Службени гласник РС", број 13/2000), а по захтеву Д.О.О "Института за безбедност и сигурност на раду", са седиштем у Новом Саду, ул. Хајдук Вељкова бр.11, по овлашћењу министра рада, запошљавања и социјалне политике, помоћник министра доноси

## РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ да Д.О.О "Институт за безбедност и сигурност на раду", са седиштем у Новом Саду, ул. Хајдук Вељкова бр.11, врши прегледе и испитивања нових, односно реконструисаних електричних и громобранских инсталација.

У име Института, стручне налазе о извршеним прегледима и испитивањима из става 1. овог решења, потписују следећа лица:

- дипл.инж.ел. Милорад Звијер,
- дипл.инж.ел. Илија Рајак,
- дипл.инж.ел. Миодраг Зебић,
- дипл.инж.ел. Зоран Будимировић.

2.Овим решењем ставља се ван снаге решење број 164-02-199/2003-04-4 од 05.05.2003. године.

## Образложење

Д.О.О "Института за безбедност и сигурност на раду", са седиштем у Новом Саду, ул.Хајдук Вељкова бр.11 (у даљем тексту: Предузеће), је 23.04.2003. године поднело захтев број: 01-259/1 са документацијом, за добијање овлашћења у смислу чл. 24. став 1. Закона о заштити на раду и чл. 5. Правилника о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад, да врши прегледе и испитивања нових, односно реконструисаних електричних и громобранских инсталација, на основу чега је донето решење број :164-02-199/2003-04-4 од 05.05.2003. године.

Предузеће је поднело нови захтев бр.01-1471/1 од 11.10.2004.године са документацијом, да се из тачке 1. став 2. решења 164-02-199/2003-04-2 од 05.05.2003. године, избрише Марко Царић, дипл.ел.инг., а да се решење прошири за следећа лица: Илија Рајак, дипл.ел.инж., Миодраг Зебић, дипл.ел.инж. и Зоран Будимировић, дипл.ел.инж.

На основу приложене документације, а што је записником од 25.11.2004. године и констатовано, утврђено је да Илија Рајак, Миодраг Зебић и Зоран Будимировић, испуњавају прописане услове у складу са одредбама члана 2. став 1. подтачке 1, 2. и 3. Правилника о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад.

Према напред наведеном, решење број: 164-02-199/2003-04-4 од 05.05.2003. године, ставља се ван снаге.

На основу чињеница утврђених у поступку решено је као у диспозитиву овог решења.

За издавање решења наплаћена је републичка административна такса у износу од 220 према тарифном броју 3 Закона о републичким административним таксама.

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може, непосредно, покренути управни спор путем тужбе код Врховног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

